

开平市住房和城乡建设局文件

开建字〔2017〕153号

转发广东省电气火灾综合 治理工作方案的通知

各建筑施工、监理企业及有关单位：

现将省公安厅、省综治办、省住建厅等7部门联合印发的《关于印发〈广东省电气火灾综合治理工作方案〉的通知》(粤公通字〔2017〕127号)转发给你们，请认真按照建设工程领域电气综合治理工作要求贯彻执行。



公开方式：主动公开

抄送：市监督站。

开平市住房和城乡建设局

2017年8月15日印发

(共印5份)

此件由文秘处
1753

7728

广东省公安厅
广东省社会治安综合治理委员会办公室
广东省住房和城乡建设厅
广东省工商行政管理局
广东省质量技术监督局
广东省新闻出版广电局
广东省安全生产监督管理局

文件


粤公通字〔2017〕127号

关于印发《广东省电气火灾综合治理
工作方案》的通知

各地级以上市人民政府，省政府各部门、各直属机构，中直驻粤有关单位：

《广东省电气火灾综合治理工作方案》已经省人民政府

同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

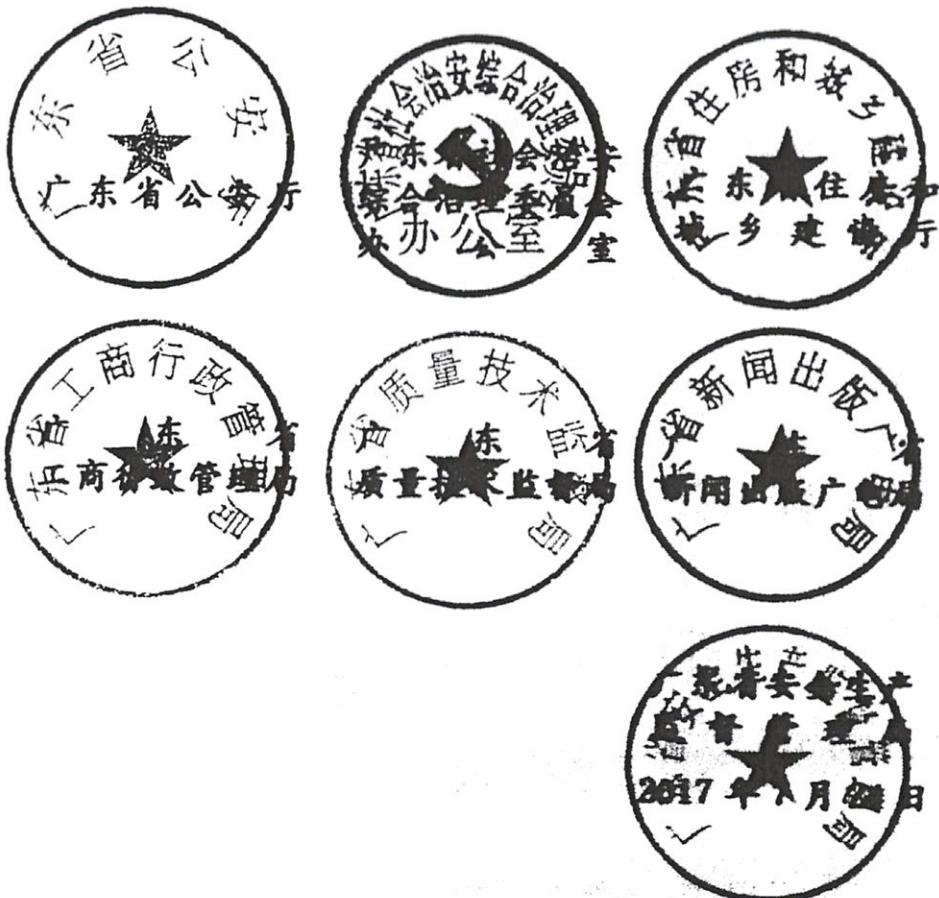

广东省电气火灾综合治理工作方案

近年来，我省电气火灾高发，造成重大人员伤亡和财产损失。据统计，2011年至2016年，全省共发生电气火灾3.568万起，造成472人死亡、274人受伤，直接经济损失10.45亿元，四项指数分别占全部火灾四项指数的37.35%、60.4%、43.8%和50.4%；其中较大火灾47起，死亡192人，起数和亡人数分别占较大火灾总数的79.66%和81.36%，尤其是全省发生的3起重大火灾，有2起为电气火灾，占到总数的66.66%，是影响我省火灾形势稳定的最大隐患。与全国其他地区比，我省电气火灾四项指数分别占全国同期同类型火灾四项指数的6.8%、14.47%、13.28%、19.9%，我省已成为全国电气火灾的易发区和高发区，必须下决心、出重拳进行综合治理。

为切实加强电气火灾防控工作，减少电气火灾危害，确保人民群众生命财产安全，按照国务院安全生产委员会的统一部署，决定在全省范围内开展为期3年的电气火灾综合治理工作。具体方案如下：

一、工作目标

（一）总体目标

全面排查整治电器产品质量、建设工程电气设计施工、

电器产品及电气线路使用管理等方面存在的隐患和问题，严厉打击违法生产、销售假冒伪劣电器产品行为，排查整治社会单位电气使用维护违章违规行为，建立健全电气安全治理长效机制。通过为期三年的电气火灾综合治理，实现“三个显著减少”和“一个不发生”的目标，即：全省电气火灾事故显著减少，电气火灾伤亡人数显著减少，较大以上电气火灾事故显著减少，不发生特别重大电气火灾事故。

（二）阶段目标

2017年底前，组织发动电器产品及电气线路生产、销售和使用单位，建设工程电气设计、施工单位以及工业企业生产场所、物流仓储场所、人员密集场所、小经营加工场所、居民住宅建筑等单位场所开展自查自纠。电气火灾起数、伤亡人数比2011-2016年平均数分别下降10%。

2018年底前，制定出台加强电气安全管理法规、建筑电气防火性能、电气线路安全检测和陈旧老化电气线路改造更新等方面技术标准；全省电器产品生产、流通企业（单位）质量监督检查和监管机制建设，建设工程领域、社区（村）、社会单位电气安全隐患排查整治和监管机制建设取得阶段性成果。对检查排查发现的问题，逐一建立隐患清单、整改清单、责任清单。电气火灾起数、伤亡人数比2017年分别再下降20%。

2020年3月底前，制定出台拟建、在建的住宅小区、居民楼院等居住类建设项目电动车棚（库）和集中充电设施建设

设标准；全省电器产品生产、流通企业（单位）质量监督检查和监管机制建设，建设工程领域、社区（村）、社会单位电气安全隐患排查整治和监管机制建设成果持续深化。电器产品质量明显提升，建设工程电气设计、施工质量明显提升，社会单位电气使用维护安全水平明显提升，电气火灾起数、伤亡人数比 2018 年分别再下降 20%，电气火灾事故得到有效遏制，电气领域存在的问题得到有效解决。

二、治理内容、工作措施及分工

（一）全面开展电器产品生产、流通领域质量综合治理。

1. **全面开展电器生产领域治理。**依法实施电器产品生产许可，依法对强制性产品认证活动实施监督检查，依法查处无证生产、不按标准生产违法行为以及伪造、冒用他人厂名、厂址，伪造、冒用生产许可、认证标志违法行为。重点对电线电缆、开关插座、插电板等输电用电产品和锂离子电池、电动自行车、移动电源及家用电器等电器产品生产企业的产品质量实施监督抽查。充分利用政府及行业主管部门的互联网站和国家企业信用信息系统，及时曝光违法违规企业和不合格电器产品名单，进一步完善电器产品质量源头监管机制，提高管理能力，规范生产秩序。（省质监局牵头负责，省有关单位按职责分工负责，2018 年 12 月底前取得阶段性成果，2019 年 1 月至 2020 年 3 月深化提升）

2. **全面开展流通领域电器产品综合治理。**加大对电器

产品批发市场、销售储存仓库以及销售门店的监督检查力度，对检查中发现的重大问题，及时督促整改，严厉打击无厂名、厂址等来源不明和不合格商品违法行为。以电线电缆、开关插座、插线板等输电用电产品（商品）和锂离子电池、电动自行车、移动电源及家用电器等电器产品（商品）为重点，组织开展专项整治，加大商品质量抽查检验力度，认定缺陷商品，落实不合格商品供货商追查制度，依法查处销售不合格及缺陷商品违法行为，建立完善定点监管制度、约谈培训制度，促进企业自行退市不合格商品。加强对以网络、直销等方式销售电器产品的监管，把好“线上、线下”电器产品销售质量关。进一步完善电器产品流通领域的监管机制，提高监管效能，营造良好的市场环境。（省工商局牵头负责，省有关单位按职责分工负责，2018年12月底前取得阶段性成果，2019年1月至2020年3月深化提升）

（二）全面开展建设工程领域电气综合治理。

3. 加强建设工程电气设计质量管理。规范建设工程电气设计，落实电气工程设计质量终身负责制，严查设计单位不按工程建设强制性标准设计的行为，依法追究因电气设计不符合标准规范而导致电气火灾事故的设计单位责任。在建设工程特别是高层建筑、地下建筑、大型城市综合体、石油化工等电气设计中推广应用电气火灾监控设施、新型电气保护开关插座等新技术新产品，推动智慧用电安全管理平台建设，提高防范电气火灾技术水平。（省住房城乡建设厅牵头负

责，省有关单位按职责分工负责，2018年12月底前取得阶段性成果，2019年1月至2020年3月深化提升）

4. 加强电气施工质量管理。落实电气工程施工质量责任制，严格电器产品及其线路施工进场检查验收。严查施工单位不按设计图纸施工、偷工减料、使用劣质电线及质量不合格电器产品等问题和隐患。严查监理单位不履行施工质量的监理责任。严查质量不合格电器产品在工程上使用和安装。严查施工不规范造成电线绝缘层损坏、电缆井（沟）封堵不严密等隐患问题。依法追究因电气施工质量问题导致火灾事故的施工、监理单位的责任。（省住房城乡建设厅牵头负责，省有关单位按职责分工负责，持续推进）

5. 落实建设单位电气质量管理责任。建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制标准，降低电气设计和施工质量。按照合同约定，由建设单位采购有关电气及配套产品的，建设单位应当保证电气及配套产品符合设计文件和合同要求。（省住房城乡建设厅牵头负责，省有关单位按职责分工负责，持续推进）

（三）全面开展电器产品使用管理领域综合治理。

6. 强化社会单位电气安全隐患排查整治。严查工业企业生产场所、物流仓储场所、人员密集场所、小经营加工场所、居民住宅建筑等单位场所用电安全管理制度不完善不落实问题。严查电气线路敷设不规范、用电负荷超额、电源插座数量不足以及未设短路保护装置、私拉乱接电线、使用无

证、“三无”电器产品等问题。严查未配备专业电工、未按规定定期检测电气线路和设备问题。推动工业企业生产场所、物流仓储场所、人员密集场所、小经营加工场所、居民住宅建筑等单位场所每年对电气线路进行一次维护保养及检测，提高社会单位发现和消除电气安全隐患能力。(各市政府牵头负责，省有关单位按职责分工负责，2018年12月底前取得阶段性成果，2019年1月至2020年3月深化提升)

7. 推动城乡社区、村镇排查整治电气安全隐患。以街道、乡镇为基本单元，排查社区、村电气线路是否符合国家有关规定，电表箱设置位置是否符合规范，线路连接是否符合标准，核查用电负荷是否超过初装容量，检查是否存在私拉乱接电线、使用“三无”电器产品等问题。督促落实安全用电管理制度，电工必须持证上岗，定期开展电气安全检查，加强安全用电常识宣传。对整治难度大的区域性电气安全隐患要实行政府挂牌督办，限期整改。各地要出台相关政策措施，大力推进“三旧改造”中社区、村的“光进铜退”工程，清除废旧电线，规范建筑物内外电气线路敷设，实现强弱电分离，保障电气线路安全。社区（村）应当加强对居民楼院电动车存放、充电的消防安全管理，严查和清理在居民住宅的门厅、楼梯间、楼道、疏散通道、安全出口等区域停放电动车和为电动车充电的违法违规行为，推进电动车集中停放和安全充电设施建设。(各市政府牵头负责，省有关单位按职责分工负责，2018年12月底前取得阶段性成果，2019

年1月至2020年3月深化提升)

8. 加强电气相关从业人员监管。加强电气设备管理、使用和维护等相关从业人员安全培训、考核和管理工作。健全规范电气相关资格证书的发放、考核机制，切实提高电气从业人员的技能水平。加大对电工等专业技术人员的持证上岗检查力度，做到持证上岗。(各市政府牵头负责，省有关单位按职责分工负责，持续推进)

三、治理时间和步骤

(一) 动员部署阶段(2017年7月31日前)。各地、各有关部门要结合实际，制定具体实施方案，召开专题会议，全面动员部署，广泛开展宣传，动员各级各单位、广大群众积极参与。要组织对有关部门、社会单位责任人开展一次集中培训，明确治理标准、排查重点和整治方法、要求等内容。

(二) 自查自纠阶段(2017年8月至2017年10月)。组织发动电器产品及电气线路生产、销售和使用单位，建设工程电气设计、施工单位以及工业企业生产场所、物流仓储场所、人员密集场所、小经营加工场所、居民住宅建筑等单位场所，按照国务院安委会电气火灾综合治理协调小组制定的《电气火灾综合治理自查检查要点》和对应的《电气火灾综合治理自查检查表》(见附件，也可登陆国家安全生产监督管理总局政府网站“专题专栏—电气火灾综合治理”自行下载)，全面开展自查自纠。

(三) 排查整治阶段（2017年11月至2020年3月）。

1. 拉网排查阶段（2017年11月至2018年6月）。由各市政府牵头，职能部门联合参与，组织专门检查组，制定集中排查行动计划，对辖区内电器产品及其线路生产、销售和使用单位，建设工程电气设计、施工单位以及工业企业生产场所、物流仓储场所、人员密集场所、小经营加工场所、居民住宅建筑等单位场所自查自纠情况开展拉网排查，对排查的每个单位、每处隐患、每个问题，都要详细登记，建立台账，摸清底数，督促整改。

2. 集中整治阶段（2018年1月至2020年3月）。各地、各部门要针对拉网排查阶段发现的问题认真进行梳理，分门别类逐一制订具体整治措施。各地要加大对社区（村）陈旧老化电气线路进行更新改造的财政投入，对电气线路陈旧老化须改造更新、存在重大电气安全隐患的社区（村）和单位，要采取切实有效措施，确保逐一整改到位。各地要充分利用法律、行政、经济、舆论等手段，每年3月15日前集中查处违法生产、销售假冒伪劣电器产品行为，集中销毁假冒伪劣电器产品，集中处理违法责任人。

(四) 建章立制阶段（2017年10月至2020年3月）

各市要建立健全用电安全日常管理制度，制定社会单位建筑电气线路定期维护保养及电气安全检测等方面规定。按规定将违法违规生产销售电器产品和开展电气设计施工的企业单位纳入全国信用信息平台和国家企业信用信息系统，定期公

布违法违规行为。各市政府在 2017 年 12 月 31 日前制定加强电气安全管理方面的规范性文件。省公安厅、住房城乡建设厅、质监局等部门要在 2018 年 6 月 30 日前制定建筑电气防火性能、电气线路安全检测和陈旧老化电气线路改造更新等方面技术标准。省住房城乡建设厅要在 2018 年 12 月 30 日前对拟建、在建的住宅小区、居民楼院等居住类建设项目，制定电动车棚（库）和集中充电设施建设标准。通过建章立制，全面推进电气安全管理制度化、规范化，巩固加强综合治理成效。

（五）总结评估阶段（2020 年 4 月）。各地、各部门要对综合治理工作推进落实情况及时进行总结评估，形成总结报告报送省电气火灾综合治理协调小组办公室，由省协调小组办公室汇总后报国务院安委会。结合消防工作考核和安全生产考核工作，省电气火灾综合治理协调小组每年将对各市政府、省有关单位开展综合治理工作情况进行考核评估。

四、职责分工

电气火灾综合治理工作坚持政府领导、部门监管、单位负责、综合治理的原则，省统一组织部署，由市、县级政府具体实施，各有关行业部门按职责抓落实。

（一）各市、各县（市、区）政府是综合治理工作第一责任主体，具体实施本行政区综合治理。要加强组织领导，成立政府分管领导任组长的专门工作机构，因地制宜制订操作性强的综合治理实施方案，进一步细化各有关监管部门和

行业管理部门的具体工作职责，把电气火灾综合治理纳入民生工程、基础设施建设等工作中同部署、同检查、同考评。以镇街为主导，以社会单位和社区、村为基本单元，分行业、分领域开展排查治理，定期进行分析研判、督导检查，及时通报情况，确保各项工作落到实处。

（二）负有消防安全监管职责的部门依据相关法律法规和职能分工，按照政府的统一领导和部署，结合本行业特点，开展本行业、本系统的监督检查，督促落实综合治理工作。

公安部门：加强与质监、工商部门的协作配合，对生产、销售假冒伪劣电器产品涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。依法做好综合治理相关工作，依法严厉查处因电气原因引发火灾的违法行为。对工商、质监等部门移交的案件线索，按照“两法衔接”相关规定，落实案件责任单位及责任人，严格依法办案，依法从严从重打击生产、销售假冒伪劣电器产品的违法犯罪活动。公安派出所要结合辖区治安巡查走访工作，对可疑情况逐一排查，发现生产、销售假冒伪劣电器产品的，及时通知并配合相关职能部门依法处理。

综治部门：将电气火灾防范工作纳入平安创建考核评价体系，作为平安乡镇（街道）、平安村、平安社区评选的重要内容。

住房城乡建设部门：结合业务工作实际，制定建设工程领域电气火灾综合治理工作具体实施方案，依法负责督促建设工程设计、施工、监理等单位认真履行职责，严格按照工

程建设强制性标准进行电气设计和施工，对发现的隐患和违法违规行为依法予以查处。

工商部门：制定流通领域电器产品综合整治工作方案，明确整治重点、时间节点和工作措施。依法负责流通领域电器产品（商品）质量监管，加大对电器产品批发市场以及销售门店的监督检查力度。对监管中发现的重大问题，及时发布警示信息，严厉打击销售不合格和无厂名、厂址等来源不明商品违法行为。加强与质监、公安部门的协作配合，对销售假冒伪劣电器产品涉嫌犯罪的，及时通知并配合相关职能部门依法追究刑事责任。

质监部门：依法负责生产领域电器产品质量监管，加大对电器产品及其生产企业的监督检查力度。依法加强对生产许可证获证企业、认证机构开展电器强制性产品（不含消防产品）CCC 认证的日常监管，严厉查处无证非法生产行为。严厉打击生产假冒伪劣电器产品违法行为，严把电器产品质量源头关。加强与工商、公安部门的协作配合，对生产假冒伪劣电器产品涉嫌犯罪的，及时通知并配合相关职能部门依法追究刑事责任。

新闻出版广电部门：制定本系统具体实施方案，组织广播电影电视设施及从业机构的电气火灾综合治理。指导、协调广播影视制作机构和广播电视台播出机构，制作、播出相关电气安全节目，针对性地面向社会进行电气安全宣传教育。利用新闻媒体对电气安全违法行为和电气安全隐患进行舆论

监督。

安全监管部门：将电气火灾综合治理工作纳入各地市安全生产年度责任制考核内容。加大对电工等特种作业人员持证上岗的检查力度。

卫生计生、教育、民政、文化、文物、旅游、宗教、国资、银监、保监、经信、电力、商务、民航、邮政、海事、粮食、供销社、石化、烟草、人防等有关部门要在地方政府的统一领导下，制订本行业系统使用管理领域电气火灾综合治理工作实施方案，按照职责规定做好综合治理相关工作。

各社区（村）、物业管理单位和公安派出所对社区（村）居民家庭、小单位、小场所开展排查，及时消除电气安全隐患。各社区（村）、物业管理单位应当在有条件的居民住宅小区、楼院建设电动车集中停放的车棚（车库），并配套安装具有定时充电、自动断电等功能的充电设施。及时发现和清理在居民住宅的门厅、楼梯间、楼道、疏散通道、安全出口等区域停放电动车和为电动车充电的违法违规行为。

各类社会单位要严格落实消防安全主体责任，将电气安全作为日常防火巡查、检查的重要内容，及时自查自改电气安全隐患。组织具有相关电气资格证书的人员或聘请具有相关资质的技术服务机构定期开展电气防火检测；对陈旧老化的电气线路，及时进行改造、更新，电气线路应穿金属管或阻燃性硬质塑料管保护，并安装漏电保护装置，电气设备应安装在不燃材料上。

五、保障措施

(一)健全工作机制。建立电气火灾综合治理工作协调小组，由省政府分管消防安全工作的副秘书长任组长，省公安厅、省公安消防总队、省安全监管局各1名负责同志任副组长，省综治办、住房城乡建设厅、工商局、质监局、新闻出版广电局各1名分管领导为小组成员，协调小组下设办公室，办公室设在省公安消防总队，负责协调小组日常工作。协调小组每半年至少召开一次会议，由协调小组组长或副组长负责召集，研究部署电气火灾综合治理重点工作，督促各地各部门落实电气火灾综合治理工作责任制，协调查处跨区域跨部门违法案件、组织督导重点案件查处和重点区域综合治理。协调小组设联络员，负责部门间工作层面的协调和信息报送，联络员每季度报送一次工作进展情况。电气火灾综合治理期间，省电气火灾综合治理工作协调小组将适时组织开展联合执法行动，以抽查方式对各市进行督查。各地也要成立工作协调小组，负责组织开展本地电气火灾综合治理工作。

(二)加强协作配合。各市、各县（市、区）政府要认真落实主体责任，建立完善工作机制，制定具体方案，确保整治工作有效开展。省有关部门要按照职责分工，结合本部门实际，制定本系统专项行动方案并组织实施，加强对局部领域、重点地区的打击，切实提高治理实效。各市政府和省有关部门要于本工作方案印发15日内，将专项整治方案报送

省电气火灾综合治理工作协调小组办公室备案。

(三) 强化督查考核。省政府将电气火灾综合治理纳入 2017 至 2020 年度省政府对各市政府消防工作考核、安全生产考核和安全生产综合督查检查内容。省电气火灾综合治理协调小组将根据工作进展情况，组织协调小组成员单位成立督促检查组，采取明查暗访、现场核查等形式，每年定期或不定期对各地综合治理工作开展情况进行督促检查。要建立责任追究制度，对电气火灾原因进行细项调查，对因综合治理工作成效不佳导致电气火灾高发的在全省进行通报批评，并提请省政府对相关单位和责任人进行约谈问责。各市政府、省有关部门要加强协调指导，及时督促，强化考核，对各县（市、区）落实电气火灾综合治理工作责任制情况，特别是重点区域专项整治情况进行督查，对重大案件进行督办。

(四) 定期公布曝光。省电气火灾综合治理工作协调小组将适时通过召开新闻发布会等形式，对电气生产流通、建设工程、使用领域市场秩序混乱、违法违规行为突出、多次打击成效不佳的地区和单位公开曝光。各市政府、省有关部门在 2017 年 10 月 31 日前，要在本级政府、本部门的门户网站上建立综合治理工作专门网页，公布本地区、本部门综合治理工作情况，曝光违法违规行为。

(五) 规范信息报送。各市政府和省有关部门要将开展电气火灾综合治理工作的负责领导、联络员名单和实施方案、部署开展情况，于 2017 年 7 月 31 日前报送省电气火灾

综合治理协调小组办公室。自查自纠阶段工作开展情况,请于2017年10月10日前报送。各市政府、省有关部门要对综合整治工作推进落实情况及时开展总结评估,并分别于每年1月5日前报送上年工作情况总结、每年7月5日报送当年上半年工作总结,2020年4月15日前报送综合治理工作总结,重点总结综合治理的主要成效、成功经验和存在问题,重大行动、重要案(事)件随时报送。省电气火灾综合治理协调小组办公室要及时汇总各市、省有关部门工作情况报告省政府。

省电气火灾综合治理工作协调小组办公室,联系人:彭朝阳,电话:020-87119080,传真:020-87119089,邮箱:xfzd_jsc@163.com)。

附件: 1. 电气火灾综合治理负责领导、联络员名单报送表
2. 电气火灾综合治理自查检查要点
3. 电气火灾综合治理自查检查表

附件 1

电气火灾综合治理负责领导、联络员名单报送表

单位	负责领导姓名	职务	联系方式	联络员姓名	职务	联系方式	传真号

说明：该表由市政府和省有关部门上报，如负责领导、联络员岗位调整，请在调整后1周内，重新上报新调整人员名单。

附件 2

电气火灾综合治理自查检查要点

一、电器产品生产销售产品质量

(一) 产品合法性

1.企业应依法按照国家标准、行业标准、地方标准或备案的企业标准及合同进行生产。

2.企业生产属于符合生产许可证管理条例或中国强制性产品认证（CCC）目录中所列产品时必须获得相应的许可和认证。

3.认证产品应获得相关的认证证书和型式检验报告，证书或报告应在有效期内（可在国家认监委或国家质检总局网站上查询），实际产品应与证书或报告上的规格和型号相符合。

4.企业实际生产地址应与生产许可证或 CCC 证书载明的地址一致。

(二) 产品标识

1.企业获得生产许可证或 CCC 证书的出厂产品、包装上或者随机文件中应有相应的生产许可证标志（QS）或 CCC 标志。

2.出厂产品上应有铭牌或标志，铭牌或标志信息应与获得的生产许可证或 CCC 证书信息一致。

(三) 生产条件

1.企业应有适合生产的生产场所和存储成品的区域，应配备标定合格的检验试验仪器设备。

2.企业应配备相应的生产、检验等人力资源，明确与产品质量有关的部门、人员的质量管理职责。

（四）原辅材料质量控制

1.企业应对采购原辅材料的质量检验或验证作出规定，并进行检验或验证。

2.企业应保存供货单位名单和供货、协作记录以及进货检验记录，记录应完整真实。

（五）生产过程质量控制

1.企业应对生产中的重要工序或关键工序明确设置质量控制点。

2.企业应制定质量控制点的操作控制程序或作业指导书，内容应科学合理，并依据操作控制程序或作业指导书实施质量控制。

3.企业应按规定进行操作和过程参数监控，并保存相关记录，记录应真实完整。

（六）产品检验及流向登记

1.企业应按照相关产品国家标准、行业标准、地方标准以及企业备案的标准进行出厂检验并出具合格证，检验记录应真实有效。

2.企业应保存流向登记和销售记录，该登记和记录应完整真实，必要时核查销售合同、税务发票等。

（七）产品售后质量跟踪

1.企业应对用户提出的意见或质量问题进行记录和反馈，必要时核实互联网上反映该企业的有关产品质量信息问题。

2. 销售门店销售的产品规格和型号应与出示的证书、报告相符一致，展示的电器样品与库存货品质量应一致。

电器产品销售企业商品质量自查检查，应参照本要点的第二条、第七条的内容执行。

二、建设工程施工过程

(一) 产品选用和进场

1. 选用的电缆、绝缘导线的材质、标称截面积、绝缘性能、电阻值应符合规范以及设计要求。

2. 线缆应按《建筑工程施工质量验收规范》(GB50303)、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411)规定抽检并合格。

3. 实行生产许可证或 CCC 的产品，应有生产许可证编号或 CCC 标志，重点检查低压配电柜、配电箱、控制箱(柜)、线缆、母线、开关、插座、照明灯具等产品的 CCC 标志。

4. 所有电气设备、器具和材料应有出厂合格证，重点检查槽盒、配电箱柜、线缆、母线、开关、插座、照明灯具的产品出厂合格证。

5. 电线导管进场应按规定抽查并合格。

(二) 施工过程

1. 每个设备或器具的端子接线不多于 2 根导线或 2 个导线端子。导线连接应在接线盒内，多股线线头连接应牢固可靠，铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡。

2. 电缆出入配电柜应采取保护措施。

3. 电缆出入梯架、托盘、槽盒应固定牢靠。
4. 塑料护套线应明敷，不应直接敷设在顶棚内、保温层内或可燃装饰面内，配线回路的绝缘电阻测试应符合要求。
5. 敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火分区的梯架、托盘和槽盒（含槽盒内）应有防火封堵措施。
6. 灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火保护措施。
7. 功率在 100W 及以上非敞开式灯具的引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料做隔热保护。
8. 安装在软包、木质材料上的暗装插座盒或开关盒应与饰面平齐，安装应牢固，绝缘导线不应裸露在装饰层内。
9. 安装在燃烧性能等级为 B1 级以下装修材料内的开关、插座等，必须采用防火封堵密封件或燃烧性能等级为 A 级的材料（例如：石棉垫）隔绝。
10. 断路器保护开关额定容量应与配电线路载流量相匹配。
11. 固定安装的中央空调、电加热设备等大功率用电器具实际功率应与设计相符。

（三）施工管理

1. 施工单位安装电工、焊工、电力系统调试人员应持证上岗，并按照作业规程组织施工，做好记录。
2. 监理单位应有建筑电气工程专项监理方案，重点节点监理过程应有监理工作记录，并与工程进度相符合。

三、工业企业生产场所

(一) 电气线路和电气设备

1. 电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或 CCC 证书的电器产品，并与生产场所的火灾危险性相适应。
2. 生产场所的电气线路、配电柜（箱）、生产设备的电气箱应保持完整、干净和状态良好。
3. 配电柜（箱）的选型、设置、安装应与使用场所的环境条件相适应，采用不燃材料制作。
4. 配电柜（箱）内电源开关、断路器等应采取防止火花飞溅的防护措施并保持完好，箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，出线端接线数量及连接方式应符合要求。
5. 电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，导线绝缘层无破损、腐蚀、老化现象。
6. 敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。
7. 电气线路不能与可燃液体、气体管道和热力管道敷设在同一管沟内。
8. 电气线路不能穿越通风管道，并应避开高温潮湿部位。穿越楼板、墙体时应进行防火封堵。
9. 灯具的选型应与使用场所的环境条件相适应。
10. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。
11. 电炉、电动机等用电设备应与周围可燃物保持安全距离。

12.防雷、防静电设施应定期检查，接地电阻检测结果应符合规定。

13.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并设置保护措施。

（二）电气安全管理

1.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。

2.企业应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档。

3.企业应建立电气安全操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案并组织定期演练。

四、物流仓储场所

（一）电气线路和电气设备

1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或 CCC 证书的电器产品，并与物流仓储场所的火灾危险性相适应。

2.库区的每个库房应当在库房外单独安装电气开关箱，工作人员离开库房应拉闸断电。

3.电表箱、配电盘（柜）应采用不燃材料制作，设置的短路、漏电等保护装置应完好有效，定期测试保护功能。

4.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过 2 根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物。

5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，不应在导线上

悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。

6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

7.库房内不应设置移动式照明灯具，灯具下方不应堆放物品，其垂直下方与储存物品的水平间距离不应小于0.5米。

8.电动升降、卷扬设备及其操作开关、供电线路保护措施应完好。

9.锂电池产品应存储在独立的防火分区库房内。

10.防雷、防静电设施应定期检查，接地电阻检测结果应符合规定。

（二）电气安全管理

1.库房内不应使用电炉、电烙铁、电熨斗、电加热器等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

2.不应在库房内以蓄电池为动力的作业设备、电动车、手机、充电宝等移动用电设备充电。

3.库房内不应擅自拉接临时电线，不应停放电动车。

4.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。

5.应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档。

6.应制定电气安全操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案并组织定期演练。

五、人员密集场所

（一）电气线路和电气设备

1. 电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或 CCC 证书的电器产品，并与人员密集场所的环境相适应。
2. 电表箱、配电盘（柜）设置的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，应定期测试保护功能。
3. 配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过 2 根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物。
4. 电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。多股铜芯线头应拧紧、搪锡，铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡。
5. 敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。
6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。
7. 电热器具(设备)及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖。
8. 电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵应完好，电缆井防火门应锁闭并保持完好。
9. 更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并设置保护措施。
10. 使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应违规使用大功率电气设备，不应擅自拉接临时电线。

(二) 电气安全管理

1. 营业结束时，应切断非必要电源。
2. 场所内严禁超负荷用电，不应擅自拉接临时电线。
3. 场所内不应停放电动车或为电动车充电。
4. 电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。
5. 应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档。
6. 应制定各类电气设备操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案，并组织员工定期演练。

六、小经营加工场所

(一) 电气线路和电气设备

1. 电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或 CCC 证书的电器产品，并与经营、生产场所的火灾危险性相适应。
2. 电缆、绝缘导线的材质、导体截面积应符合有关标准规范和场所用电需求。
3. 电表箱、配电盘（柜）设的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，应定期测试保护功能。
4. 配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过 2 根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物。
5. 电气线路的敷设方式应规范、保护措施保持完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、

密封槽盒等防火保护措施。

6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

7.电热器具(设备)及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖。

8.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并设置保护措施。

9.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应违规使用大功率电气设备，不应随意拉接临时电线。

(二) 电气安全管理

1.不应在场所内停放电动车或为电动车充电。

2.营业生产结束时，应切断非必要电源。

3.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。

5.应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档。

6.从业人员应掌握基本的安全用电常识和电气火灾扑救方法。

七、居民住宅建筑

(一) 住宅建筑公共区域

1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或 CCC 证书的电器产品。

2.电表箱、配电盘(柜)设置的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，定期测试保护功能。

3.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，箱内不应堆放

杂物，导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效。

4.电表箱、配电盘（柜）应固定在不燃材料上，并与可燃材料保持安全距离。电表箱、配电盘（柜）内及其周围不应堆放杂物。

5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施保持完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。

6.电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵措施应完好，电缆井防火门应锁闭并保持完好，电缆井内不应堆放杂物。

7.不应将电动车违规停放在楼梯间、走道、门厅等建筑公共区域，或违规私拉乱接电气线路为电动车充电。

8.物业管理单位应制定用电安全管理制度和各类电气设备操作规程。

9.应配备具备职业资格的专业电工，定期开展电气线路、设备设施安全检查维护保养。

10.住宅小区电动车充电桩、车棚电气线路安装、敷设符合有关规定，采用质量合格的电器产品。

11.物业管理单位应开展居民用电安全宣传，制定电气火灾应急处置预案，并组织员工和居民开展演练。

（二）居民家庭

1.户内配电盘内不应存放可燃物，应有短路保护装置，保护装置进出线端子连接应牢固，电线端部绝缘无老化现象。不应使用铁丝、铜丝等代替保险丝。

2.电线、开关、插座、家用电器应选用合格产品，不应超过使

用年限。

3.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

4.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应随意拉接电线。

5.电热器具(设备)及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖。

6.家用电器(除冰箱等长电设备外)不应长时间通电处于待机状态，应养成人走断电的习惯。

7.不应将电动车违规停放在楼梯间、走道、门厅等建筑公共区域，或违规私拉乱接电气线路为电动车充电。

8.应掌握电气火灾预防和扑救方法。

9.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核，布置电气线路并设置电气安全保护装置。

附件 3

电气火灾综合治理自查检查表

表一：电器产品生产销售产品质量

单位名称：

检查时间：

项目	检查内容	检查结果	发现的问题	整改意见
一、产品合法性	1. 是否获得生产许可证或中国强制性产品认证（CCC）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
	2. 是否获得型式检验报告	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
	3. 证书或报告是否在有效期内	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
	4. 证书或报告是否涵盖生产所有需要的类型	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
	5. 企业实际生产地址是否与生产许可证或 CCC 证书载明的地址一致	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
二、产品标志	6. 出厂产品、包装上或随机文件中是否有相应的 QS 或 CCC 标志	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
	7. 出厂产品上是否有铭牌或标志（证号/编号），铭牌或标志（证号/编号）是否清晰、完整	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

	书编号)信息是否与获得的生产许可证或CCC证书信息一致		
	8.企业是否有适应生产的生产场所和存储成品的区域	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
三、生产条件	9.企业是否配备了必须的生产设备和检验试验仪器设备，检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	10.企业是否配备了相应的生产、检验等人力资源，是否规定了与产品质量有关的部门、人员的质量管理职责	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
四、原辅材料质量控制	11.企业是否对采购原辅材料的质量检验或验证作出了规定，并进行检验或验证	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	12.企业是否保存供货单位名单和供货、协作记录以及进货检验记录，记录是否完整真实	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
五、生产过程质量控制	13.企业是否对生产中的重要工序或关键工序明确设置质量控制点	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	14.企业是否制定质量控制点的操作控制程序或作业指导书，内	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

	容是否科学合理，并依据操作控制程序或作业指导书实施质量控制		
	15. 企业是否按规定进行操作和过程参数监控，并保存相关记录，记录是否真实完整	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
六、产品检验及流向登记	16. 产品是否进行出厂检验，并出具合格证，检验记录是否真实有效	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	17. 企业是否保存流向登记和销售记录，该登记和记录是否真实完整	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
七、产品售后质量跟踪	18. 企业是否对用户提出的意见或质量问题进行记录和反馈	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

备注：电器产品销售企业商品质量自查检查，应参照本要点的第二条、第七条的内容执行。

检查人员（签字）：
被检查单位人员（签字）：

电气火灾综合治理自查检查表

表二：建设工程施工过程

单位名称：

检查时间：

项目	检查内容	检查情况	发现的问题	整改意见
一、产品选用和进场	1. 选用的电缆、绝缘导线的材质、标称截面积、绝缘性能、电阻值应符合规范以及设计要求 2. 线缆应按《建筑工程施工质量验收规范(GB50303)、《建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411)规定抽检并合格 3. 实行生产许可证或CCC的产品，应有许可证编号或CCC标志，重点检查低压配电柜、配电箱、控制箱(柜)、线缆、母线、开关、插座、照明灯具等产品的CCC标志			

一、产品选用和进场	4. 所有电气设备、器具和材料应有出厂合格证，重点检查盒、配出箱柜、线缆、母线、开关、插座、照明灯具的产品出厂合格证	
	5. 电线导管进场应按规定抽齐并合格	
二、施工过程	6. 每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子。导线连接应在接线盒内，多股线线头连接应牢固可靠，铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡	
	7. 电缆出入配电柜应采取保护措施	
	8. 电缆出入梯架、托盘、槽盒应固定牢靠	
	9. 塑料护套线应明敷，不应直接敷设在顶棚内、保温层内或可燃装饰面内，配线回路的绝缘电阻测试应符合要求	

	10. 敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火分区的梯架、托盘和槽盒（含槽盒内）应有防火封堵措施		
	11. 灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火保护措施		
	12. 功率在100W及以上非敞开式灯具的引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料做隔热保护		
	13. 安装在软包、木质材料上的暗装插座盒或开关盒应与饰面平齐，安装应牢固，绝缘导线不应裸露在装饰层内		
二、施工过程	14. 安装在燃烧性能等级为B1级以下装修材料内的开关、插座等，必须采用防火封堵密封件或燃烧性能等级为A级的材料（例如：石棉垫）隔绝		
	15. 断路器保护开关额定容量应与配电线路上载流量相匹配		
	16. 固定安装的中央空调、电加热设备等大功率用电器具实际功率应与设计相符		

三、施工管理	<p>17. 施工单位安装电工、焊工、电力系统调试人员应持证上岗，并按照作业规程组织施工，做好记录</p> <p>18. 监理单位应有建筑电气工程专项监理方案，重点节点监理过程应有监理工作记录，并与工程进度相符合</p>
--------	--

检查人员（签字）：

被检查单位人员（签字）：

电气火灾综合治理自查检查表

表三：工业企业生产场所

单位名称：

检查时间：

项目	检查内容	检查情况	发现的问题	整改意见
一、电气线路和电气设备	1. 电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或 CCC 证书的产品，并与生产场所的火灾危险性相适应 2. 生产场所的电气线路、配电柜（箱）、生产设备的电气箱应保持完整、干净和状态良好 3. 配电柜（箱）的选型、设置、安装应与使用场所的环境条件相适应，采用不燃材料制作 4. 配电柜（箱）内电源开关、断路器等应采取防止火花飞溅的防护措施并保持完好，箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，出线端接线数量及连接方式应符合要求			

一、电气线路和电气设备	5. 电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，导线绝缘层无破损、腐蚀、老化现象		
	6. 敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施		
	7. 电气线路不能与可燃液体、气体管道和热力管道敷设在同一管沟内		
	8. 电气线路不能穿越通风管道，并避开高温潮湿部位。穿越楼板、墙体时应进行防火封堵		
	9. 灯具的选型应与使用场所的环境条件相适应		
	10. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施		
	11. 电炉、电动机等用电设备应与周围可燃物保持安全距离		

一、电气 线路和 电气设 备	12. 防雷、防静电设施应定期检查，接地电 阻检测结果应符合规定		
	13. 更换或新增电气设备时，应根据实际负 荷重新校核，布置电气线路		
	14. 电气线路敷设、电气设备安装和维修人 员具备相应职业资格证书		
二、电气 安全管 理	15. 企业应定期维护保养、检测电气线路和 电器产品，并记录存档		
	16. 企业应制定电气安全操作规程并组织 员工培训，应制定电气火灾应急处置预案 并组织定期演练		

检查人员（签字）：

被检查单位人员（签字）：

电气火灾综合治理自查检查表

表四：物流仓储场所检查表

单位名称：

检查时间：

项目	检查内容	检查情况	发现的问题	整改意见
一、电气线路和电气设备	1. 电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或 CCC 证书的电器产品，并与物流仓储场所的火灾危险性相适应 2. 库区的每个库房应当在库房外单独安装电气开关箱，工作人员离开库房应拉闸断电 3. 电表箱、配电盘（柜）应采用不燃材料制作，设置的短路、漏电等保护装置应完好有效，定期测试保护功能 4. 配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过 2 根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物			

一、电气线路和电气设备	<p>5. 电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象</p> <p>6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施</p> <p>7. 库房内不应设置移动式照明灯具，灯具下方不应堆放物品，其垂直下方与储存物品的水平间距不应小于0.5米</p> <p>8. 电动升降、卷扬设备及其操作开关、供电线道路保护措施应完好</p>		
二、电气安全管	11. 库房内不应使用电炉、电烙铁、电熨斗、电加热器等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器		器

理	12. 库房内不应为以蓄电池为动力的作业设备、电动车、手机、充电宝等移动用电设备充电		
	13. 库房内不应擅自拉接临时电线，不应停放电动车		
	14. 电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书		
	15. 企业应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档		
	16. 企业应制定电气安全操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急预案并组织定期演练		

检查人员（签字）： 被检查单位人员（签字）：

电气火灾综合治理自查检查表

表五：人员密集场所

单位名称：

检查时间：

项目	检查内容	检查情况	发现的问题	整改意见
一、电气线路及电气设备	1. 电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或 CCC 证书的电器产品，并与人员密集场所的环境相适应 2. 电表箱、配电盘（柜）设置的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，应定期测试保护功能 3. 配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过 2 根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物			

4. 电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。多股铜芯线头应拧紧、搪锡，铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡	5. 敷设在可燃物上方或有可燃物的吊顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施	6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施	7. 电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖	8. 电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵应完好，电缆井防火门应锁闭并保持完好	9. 更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核，布置电气线路并设置保护措施
---	--	----------------------------------	--	---------------------------------------	---

	10. 使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应违规使用大功率电气设备，不应擅自拉接临时电线		
	11. 营业结束时，应切断非必要电源		
	12. 场所内严禁超负荷用电，不准擅自拉接临时电线		
	13. 不应在场内为电动车充电，不应停放电动车		
二、电气 安全 管理	14. 电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书		
	15. 应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档		
	16. 应制定各类电气设备操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案，并组织员工定期演练		

检查人员（签字）：

被检查单位人员（签字）：

电气火灾综合治理自查检查表

表六：小经营加工作场所

单位名称：

检查时间：

项目	检 查 内 容	检查情况	发现的问题	整改意见
一、电气线路和电气设备	1. 电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或 CCC 认证的电器产品，并与经营、生产场所的火灾危险性相适应。 2. 电缆、绝缘导线的材质、导体截面积应符合有关标准规范和场所用电需求 3. 电表箱、配电盘（柜）设的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，应定期测试保护功能 4. 配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过 2 根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物			

	5. 电气线路的敷设方式应规范、保护措施保持完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施			
一、电气线路和电气设备	6. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施	7. 电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖	8. 更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核，布置电气线路并设置保护措施	9. 使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应违规使用大功率电气设备，不应随意拉接临时电线
二、电气	10. 不应在场内停放电动车或对电动车充电			

安全管 理	11. 营业生产结束时，应切断非必要电源		
	12. 电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书		
	13. 应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档		
	14. 从业人员应掌握基本的安全用电常识和电气火灾扑救方法		

检查人员（签字）：_____ 被检查单位人员（签字）：_____

电气火灾综合治理自查检查表

表七：居民住宅建筑-住宅建筑公共区域

单位名称：

检查时间：

项目	检 查 内 容	检查情况	发现的问题	整改意见
一、电气线路和电气设备	1. 电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或 CCC 证书的电器产品			
	2. 电表箱、配电盘（柜）设的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，定期测试保护功能			
	3. 配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，箱内不应堆放杂物，导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效			
	4. 电表箱、配电盘（柜）应固定在不燃材料上，并与可燃材料保持安全距离。电表箱、配电盘（柜）内及其周围不应堆放杂物			

一、电气 线路和 电气设 备	5. 电气线路的敷设方式应规范、保护措施保 持完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线 绝缘层无破损、老化现象		
	6. 电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵措 施应完好，电缆井防火门应锁闭并保持完 好，电缆井内不应堆放杂物		
	7. 不应将电动车违规停放在楼梯间、走道、 门厅等建筑公共区域，或违规私拉乱接电气 线路为电动车充电		
	8. 物业管理单位应制定用电安全管理制度 和各类电气设备操作规程		
	9. 应配备具备职业资格的专业电工，定期开 展电气线路、设备设施安全检查维护保养		
	10. 住宅小区电动车充电桩、车棚电气线路 安装、敷设符合有关规定，采用质量合格的 电器产品		

二、用电 安全管 理	11. 物业管理单位应开展居民用电安全宣 传，制定电气火灾应急处置预案，并组织员 工和居民开展演练
------------------	---

检查人员（签字）：

被检查单位人员（签字）：

电气火灾综合治理自查检查表

表八：居民住宅建筑-居民家庭

单位名称：

检查时间：

项目	检查内容	检查情况	发现的问题	整改意见
家庭用电安全	1. 户内配电盘内不应存放可燃物，应有断路保护装置，保护装置进出线端子连接应牢固，电线端部绝缘无老化现象。不应使用铁丝、铜丝等代替保险丝			
	2. 电线、开关、插座、家用电器应选用合格产品，不应超过使用年限			
	3. 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施			
	4. 使用移动插座取电时，用电负荷应与既电气线路安全负荷相匹配，不应随意拉接电线			

家庭 用 电 安 全	5. 电热器具(设备)及大功率电器应与可燃物品保持安全距离, 不应被可燃物覆盖		
	6. 家用电器(除冰箱等长电设备外)不应长时间通电处于待机状态, 应养成人走断电的习惯		
	7. 不应将电动车违规停放在楼梯间、走道、门厅等建筑公共区域, 或违规私拉乱接电气线路为电动车充电		
	8. 掌握电气火灾预防和扑救方法		
	9. 更换或新增电气设备时, 应根据实际负荷重新校核, 布置电气线路并设置电气安全保护装置		

检查人员(签字): _____ 被检查单位人员(签字): _____

广东省公安厅办公室

2017年7月24日印发

(共印150份)